

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan. Tingkat kelayakan tersebut dapat diukur dari 19 indikator dan 68 kriteria berdasarkan standarisasi yang dikeluarkan oleh Liga Indonesia Baru didalam Regulasi Manual Liga 1 Tahun 2017. Kategori persentase kelayakan yang ditentukan oleh peneliti yaitu Sangat Tidak Layak, Tidak Layak, Layak, Sangat Layak. Dalam menentukan interval persentasenya menggunakan skala perbandingan sebagai berikut:

$$I = 100 / \text{Jumlah Skor}$$

$$\text{Kelayakan} I = 100 / 4$$

$$I = 25$$

Dengan demikian diperoleh interval sebesar 25% maka Kategori

Persentase ditentukan sebagai berikut:

Interval	Kategori
0% - 25%	Sangat Tidak Layak
26% - 50%	Tidak Layak
51% - 85%	Layak
86% - 100%	Sangat Layak

Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan di Stadion Sepak Bola Teladan Medan berdasarkan perbandingan dengan standar Manual Liga 1 Tahun 2017. Deskripsi hasil data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut:


Tabel 4. 1 Deskripsi Hasil Penelitian Tingkat Kelayakandi Stadion Sepak Bola Teladan Medan

No	Indikator	Jumlah Kriteria	Option		Persentase kelayakan
			Layak	Tidak Layak	
1.	Ruang Ganti Tim	6	5	1	83% (Layak)
2.	Ruang Ganti Wasit	6	3	3	50% (Tidak Layak)
3.	Ruang Doping Control	6	2	4	33% (Tidak Layak)
4.	Ruang Medis	5	2	3	40% (Tidak Layak)
5.	Ruang Inspektur Pertandingan (IP) atau Match Officials (MO) Pertandingan	5	3	2	60% (Layak)
6.	Team Benches & Technical Area	4	2	2	50% (Tidak Layak)
7.	Ukuran Lapangan & System Drainase	2	2	0	100% (Sangat Layak)
8.	Gawang	4	4	0	100% (Sangat Layak)
9.	Tiang Sudut	3	1	2	33% (Tidak Layak)
10.	Lampu & Genset Cadangan	2	0	2	0% (Sangat Tidak Layak)

11.	Jam Stadion	1	0	1	0% (Sangat Tidak Layak)
12.	Layar Lebar	1	0	1	0% (Sangat Tidak Layak)
13.	Sound System	1	0	1	0% (Sangat Tidak Layak)
14.	Tribun VIP	1	0	1	0% (Sangat Tidak Layak)
15.	Hospitality	1	1	0	100% (Sangat Layak)
16.	Area Penonton	1	0	1	0% (Sangat Tidak Layak)
17.	Tempat Parkir	4	1	3	25% (Sangat Tidak Layak)
18.	Toilet Penonton	1	0	1	0% (Sangat Tidak Layak)
19.	Ruang P3K Penonton	2	0	2	0% (Sangat Tidak Layak)
Jumlah Total		56	26 (46%)	30 (54%)	Tidak Layak

Dari tabel hasil penelitian dapat dilihat bahwa Kelayakan Stadion SepakBola Teladan Medan adalah sebesar 46% sehingga dapat dikatakan Tidak Layak berdasarkan penilaian standart AFC.

Apabila disampaikan dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

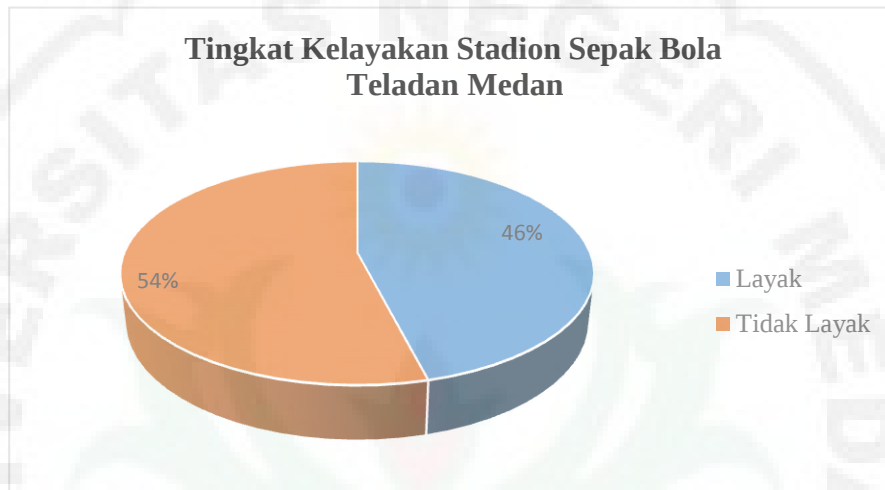

Gambar 4. 1 Diagram Hasil Penelitian Tingkat Kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan

Dari tabel dan gambar diatas diketahui tingkat kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan berada pada kategori Tidak Layak. Data tersebut dapat dilihat dari total 19 indikator dan 56 kriteria standar kelayakan stadion berdasarkan perbandingan dengan penilaian Standart AFC, terdapat 26 kriteria yang layak dengan persentase 46% dan 30 kriteria yang tidak layak dengan persentase 54% di Stadion Sepak Bola Teladan Medan. Maka dapat disimpulkan bahwa Stadion Sepak Bola Teladan Medan Tidak Layak berdasarkan penilaian Standart AFC karena masih banyak yang belum memenuhi kriteria dan perlu dibenahi lagi.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Stadion Sepak Bola Teladan Medan berdasarkan perbandingan standar Manual Liga 1 Tahun 2017. Data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Ruang Ganti Team

Dari 6 kriteria dinyatakan 5 kriteria layak dan 1 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 83% (Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) 4 kamar mandi (shower) dan 4 toilet
- 2) Tempat duduk untuk min. 29 orang + 3 meja panjang
- 3) 1 Meja Massage
- 4) 1 white board dengan spidol dan penghapus
- 5) 1 Kulkas
- 6) Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan

2. Ruang Ganti Wasit

Dari 6 kriteria dinyatakan 3 kriteria layak dan 3 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 50% (Tidak Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kamar mandi dengan shower dan toilet duduk
- 2) Kursi & meja dengan minimal 5 orang
- 3) 1 Kulkas
- 4) Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan

5) Ruangan dengan minimal ukuran 20 m²

6) 1 Meja & 4 kursi

3. Ruang Doping Control

Dari 6 kriteria dinyatakan 2 kriteria layak dan 4 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 33% (Tidak Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) 1 Meja dengan Tempat duduk untuk 4 orang
- 2) 1 Lemari
- 3) 1 Kamar mandi (shower) dan kaca hias
- 4) 1 Televisi
- 5) Sofa untuk 8 orang
- 6) Pendingin ruangan (AC)

4. Ruang Medis

Dari 5 kriteria dinyatakan 2 kriteria layak dan 3 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 40% (Tidak Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Tangki Olsogen beserta masker yang cukup
- 2) Beberapa peralatan medis yang diperlukan bila ada yang terluka dalam pertandingan
- 3) Peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk Operasi sederhana
- 4) Fasilitas Internet
- 5) 1 Unit laptop

5. Ruang Inspektur Pertandingan (IP) atau Match Officials (MO) Pertandingan.

Dari 5 kriteria dinyatakan 3 kriteria layak dan 2 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 60% (Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Akses WIFI
- 2) IDD Telpoon, mesin Fax dan kertasnya yg cukup
- 3) 1 set Komputer
- 4) 1 Printer dan kertasnya yg cukup
- 5) Pendingin ruangan (AC)

6. Team Benches dan Technical Area

Dari 4 kriteria dinyatakan 2 kriteria layak dan 2 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 50% (Tidak Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bench Beratap (untuk 11 Official dan 7 Pemain Cadangan), dan Bench Beratap untuk Inspektur Pertandingan (IP) (untuk 3 orang) harus disediakan dipinggir lapangan
- 2) Bench ini harus berjarak tidak lebih dari 5 m dari sisi lapangan dan menghadap ke lapangan
- 3) Bench disebelah kiri utk Tim Tuan Rumah dan sebelah kanan untuk Tim Tamu
- 4) Bench IP harus diletakkan diantara 2 Bench ini

7. Ukuran Lapangan dan Sistem Drainase

Dari 2 kriteria dinyatakan 2 kriteria layak dan 0 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 100% (Sangat Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Panjang : 100 - 110m (idealnya 105-m)
- 2) Lebar : 64 - 75m (idealnya 68-m)

8. Gawang

Dari 4 kriteria 4 kriteria layak dan 0 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 100% (Sangat Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak antara tiang gawang adalah 7,32-m
- 2) Ketinggian tiang gawang adalah 2,44-m , Tiang gawang harus dicat/berwarna putih
- 3) Tidak boleh berbahaya terhadap pemain
- 4) Tersedia gawang cadangan

9. Tiang Sudut

Dari 3 kriteria 1 kriteria layak dan 2 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 33% (Tidak Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) 2 Tiang sudut cadangan
- 2) Minimum 800 lux
- 3) Memiliki genset cadangan yang baik

10. Lampu dan Genset Cadangan

Dari 2 kriteria 0 kriteria layak dan 2 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 0% (Sangat Tidak Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) 1,200 lux minimum. (disarankan sekitar 1,400 lux atau lebih)
- 2) Stadion juga harus menyediakan Genset jika terjadi pemadaman.

Kekuatan genset minimal 900 lux untuk keseluruhan lapangan.

11. Jam Stadion

Dari 1 kriteria dinyatakan sangat tidak layak dengan persentase 0%, yaitu Stadion harus dipasang jam besar (bisa digital) yang menunjukkan angka 0 - 45 menit utk babak 1 dan 35 – 90 untuk babak 2. Jam tersebut harus berhenti pada waktu normalnya.

12. Layar Lebar

Dari 1 kriteria dinyatakan sangat tidak layak dengan persentase 0%, yaitu Diwajibkan untuk bekerjasama dengan AFC/WSG bila ada pemasangan Layar Lebar.

13. Sound System

Dari 1 kriteria dinyatakan sangat tidak layak dengan persentase 0%, yaitu Bila diperlukan, klub tuan rumah harus menyediakan ruangan hospitality untuk tamu VIP, delegasi LIB & sponsor liga.

14. Tribun VIP

Dari 1 kriteria dinyatakan sangat tidak layak dengan persentase 0%, yaitu Harus ada minimal 50 tempat duduk untuk VIP di stadion yg terletak dibagian tengah dan terpisah dari Tribun Media.

15. Hospitality

Dari 1 kriteria dinyatakan sangat layak dengan persentase 0%, yaitu Memiliki pagar yang kokoh antar tribun.

16. Area Penonton

Dari 1 kriteria dinyatakan sangat tidak layak dengan persentase 0%, yaitu Tribun Suporter, baik terbuat dari kayu, plastic, semen, atau besi harus merupakan tempat duduk perorangan, dan bukan kursi panjang, serta memiliki nomor. Tempat duduk harus permanent dan tidak boleh untuk sementara.

17. Tempat Parkir

Dari 4 kriteria dinyatakan 1 kriteria layak dan 3 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 25% (Sangat Tidak Layak). Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) 2 Unit ambulance & 1 unit pemadam kebakaran
- 2) Tamu VIP/VVIP
- 3) Harus cukup ruang minimal untuk parker 2 bis dan 10 mobil tim dan official, 20 mobil VIP, dan 50 mobil Rekanan AFC
- 4) Memiliki fasilitas toilet di setiap sektor untuk penonton

Umum dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga No. 483/KPTS/1991 – No. 066/MENPORA/191 pada pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Lapangan Sepak bola. Tingkat kelayakan sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya aspek non fisik seperti legal, finansial, personal administrasi dan supporting serta aspek fisik seperti insfrastruktur.

1. Aspek Legal

Aspek legal adalah aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan termasuk hak dan kewajibannya.

2. Aspek Finansial

Aspek finansial meliputi biaya penggunaan modal, penyusutan, aliran kas, pajak penghasilan, dan metode penilaian investasi.

3. Aspek Administrasi

Aspek administrasi adalah aspek yang terkandung dalam adminitrasi antara lain manerjermen kurikulum, menerjemen sarana,dan prasarana pendidikan, manajemen peserta didik,pengelolaan tenaga kerja, menerjemen keuangan pendidikan,dan menerjemen hubungan sekolah dan masyarakat.

4. Aspek Insfrastruktur

Aspek insfrastruktur merupakan sarana dan prasarana klub untuk menggelar pertandingan seperti stadion, tempat latihan, mess pemain dan akses yang mudah untuk menuju ke stadion

- d. Memiliki fasilitas toilet di setiap sektor untuk penonton pria & wanita yang memadai, bersih & higienis

18. Toilet Penonton

Dari 1 kriteria dinyatakan sangat tidak layak dengan persentase 0%, yaitu Wajib disediakan 1 toilet untuk setiap 200 tempat duduk penonton

19. Ruang P3K Penonton

Dari 2 kriteria dinyatakan 0 kriteria layak dan 2 kriteria tidak layak maka dihasilkan persentase 0% (Sangat Tidak Layak).

Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Tim tuan rumah wajib menyediakan Ruang Media dan meja dimana Media bisa mengambil kartu akreditasinya, rompi, dan hal-2 lain
- 2) Disarankan untuk menyediakan tempat duduk ditengah dan pemandangan tak terhalang ke lapangan untuk Media tulis. Wajib juga menyediakan kursi + meja untuk mereka dan memiliki fasilitas kelistrikan dan Internet (WIFI)

Untuk mengukur atau menilai tingkat kelayakan diperlukan sebuah acuan sebagai standarisasi. Dalam hal ini standar yang menjadi acuan layak atau tidak layaknya sebuah stadion menggunakan penilaian Standart AFC. Gambaran Standarisasi Stadion diukur Berdasarkan Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion SNI T -25 – 1991 – 03 Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan